


Ørum Varmeværk A.m.b.a

Fjernvarmedeklaration 2022-2023

Brændselsfordeling i procent

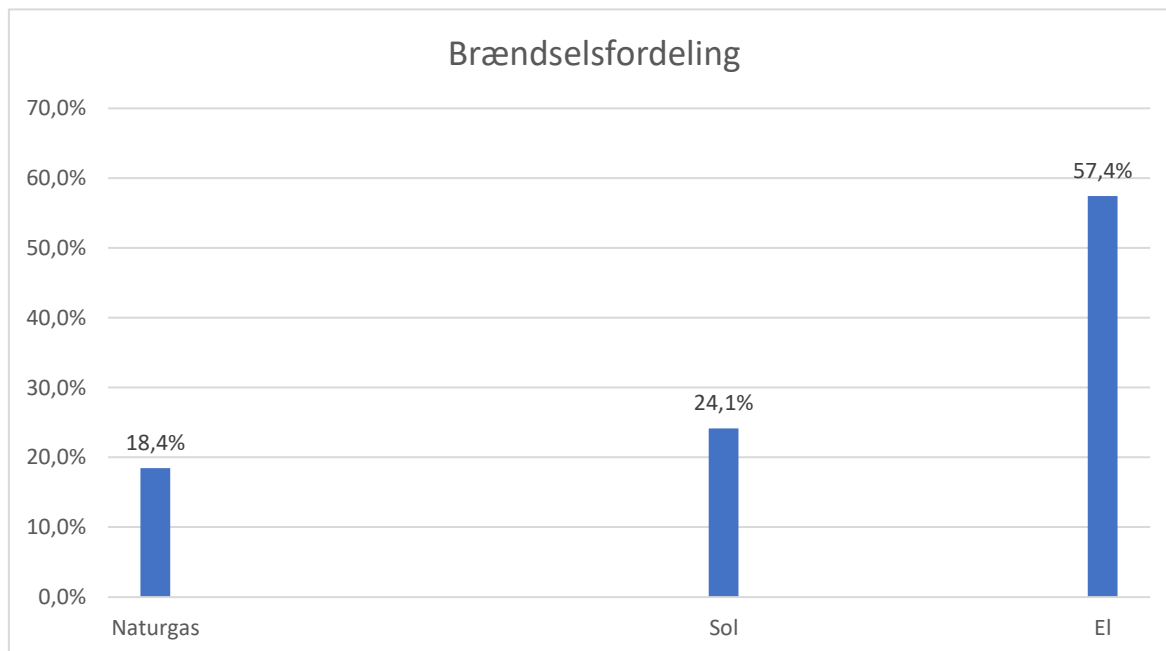

Samlet andel vedvarende energi inkl. el:

81,6%

Miljødeklaration:

Emissioner til luften	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
Udledning af CO ₂ (Drivhusgas)	18,8	kg/GJ	67,5	g/kWh
Udledning af CH ₄ (Drivhusgas)	6,0	g/GJ	21,6	mg/kWh
Udledning af N ₂ O (Drivhusgas)	0,3	g/GJ	1,2	mg/kWh
CO₂-ækvivalenter i alt	19,0	kg/GJ	68,4	g/kWh
Udledning af SO ₂	0,3	g/GJ	0,9	mg/kWh
Udledning af Nox	6,5	g/GJ	23,3	mg/kWh
Inddata periode: 01.07.2022-30.06.2023				

Kontaktoplysninger:

Selskab	Ørum Varmeværk A.m.b.a
CVR-nr.	12868014
Adresse	Bøgevej 5-7, 8830 Tjele
Telefon	86652402
Mail	orumvarme@mail.dk

Udarbejdet af:

JPH ENERGI A/S Rådgivende ingeniørfirma

Slotsgade 88
9330 Dronninglund
Telefon 98 84 11 55
E-mail: jph@jph.dk

Danmarksvej 30 H1
8660 Skanderborg
Telefon 75 85 95 40
E-mail: skanderborg@jph.dk



Varmevirkningsgradmetode 200%


Rangering iht. Energistyrelsens rangeringsmodel

Værkets rangering**Gul****Rangeringsmodellens grænseværdier**

Lavere CO2e-udledning end luft-vand varmepumpe

Lavere CO2e-udledning end et gasfyr

Højere CO2e-udledning end et gasfyr

Rangeringsmodellen:**DK1**

58 kg CO2-eq/GJ

14 kg CO2-eq/GJ