


Ørum Varmeværk

Fjernvarmedeklaration 2023-2024

Brændselsfordeling i procent

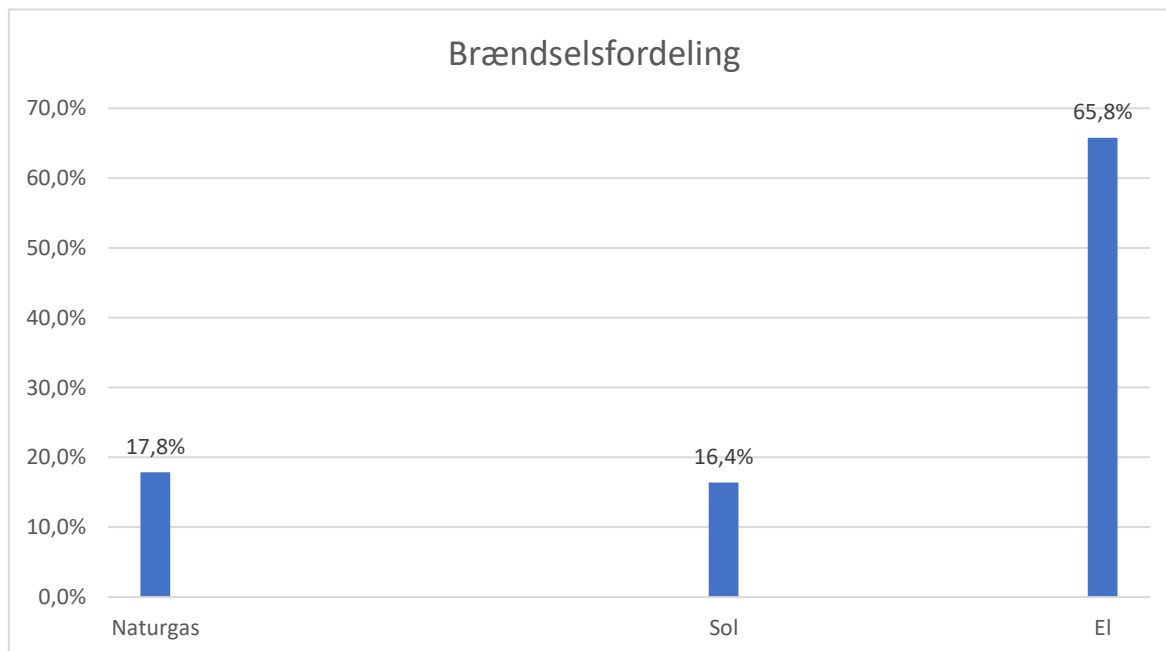

Samlet andel vedvarende energi inkl. el:

82,2%

Miljødeklaration:

Emissioner til luften	Fjernvarme pr. GJ	Fjernvarme pr. kWh
Udledning af CO2 (Drivhusgas)	20,0 kg/GJ	71,9 g/kWh
Udledning af CH4 (Drivhusgas)	4,0 g/GJ	14,3 mg/kWh
Udledning af N2O (Drivhusgas)	0,3 g/GJ	1,0 mg/kWh
CO2-ækvivalenter i alt	20,2 kg/GJ	72,5 g/kWh

Iht. energistyrelsens metodenotat tildeles der ikke CO2-udledninger til varmeproduktion fra affaldsforbrændning

Udledning af SO2	0,2 g/GJ	0,6 mg/kWh
Udledning af Nox	6,6 g/GJ	23,7 mg/kWh
Inddata periode: 01.07.2023-30.06.2024		

Kontaktoplysninger:

Selskab	Ørum Varmeværk
CVR-nr.	12868014
Adresse	Bøgevej 5, 8830 Tjele
Telefon	86 65 24 02
Mail	orumvarme@mail.dk

Udarbejdet af:

JPH ENERGI A/S Rådgivende ingeniørfirma

Slotsgade 88
9330 Dronninglund
Telefon 98 84 11 55

Danmarksvej 30 H1
8660 Skanderborg
Telefon 75 85 95 40



Deklarationens formål er at fjernvarmeselskabet overholder BEK nr 734 af 23/05/2022 "Bekendtgørelse om energivirkomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder og slutbrugere om energiforbrug og fakturering mv."



Rangering iht. Energistyrelsens rangeringsmodel

Værkets rangering

Gul

Rangeringsmodellens grænseværdier

	Lavere CO ₂ e-udledning end luft-vand varmepumpe
	Lavere CO ₂ e-udledning end et gasfyr
	Højere CO ₂ e-udledning end et gasfyr

Rangeringsmodellen:

DK1

